Přesnost výsledku - 95% interval spolehlivosti pro procenta
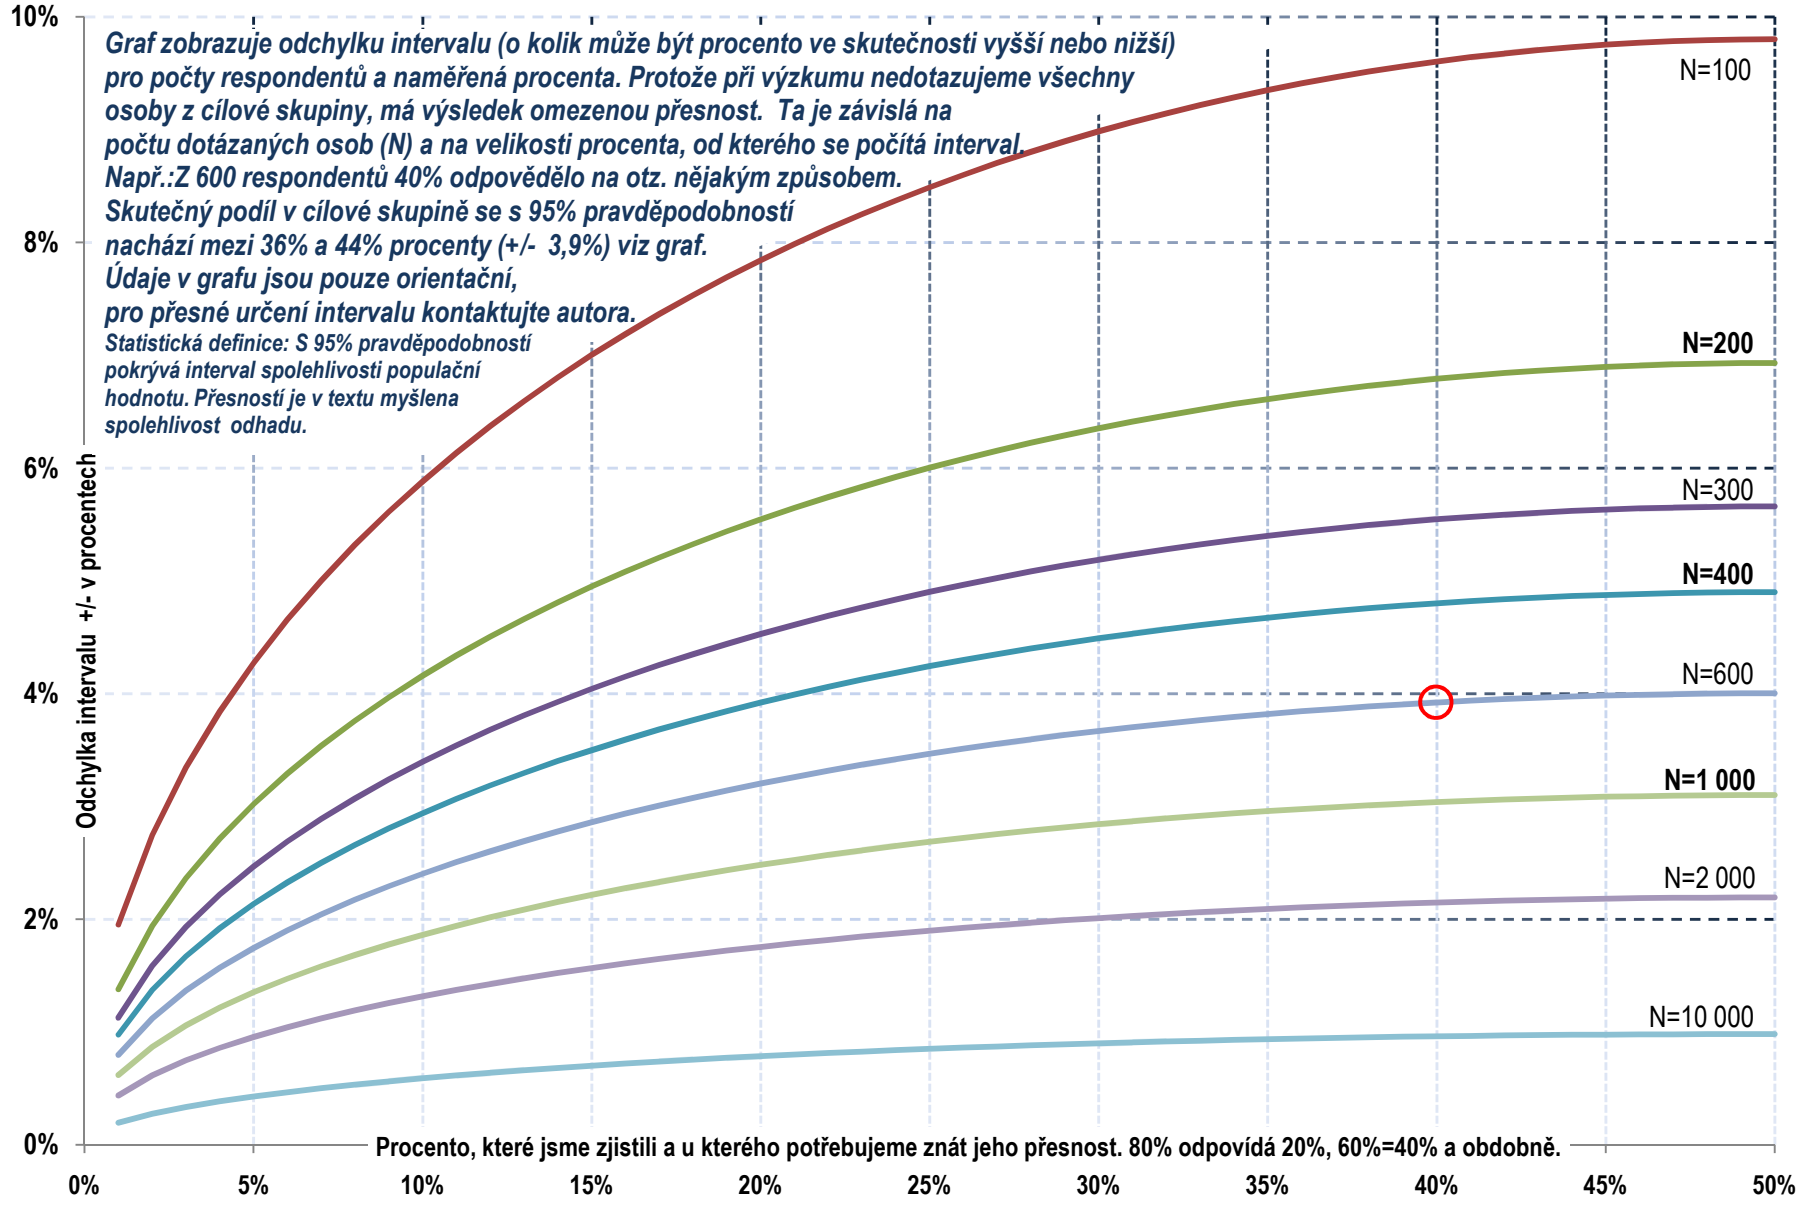
Michal Benes Consulting